elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Botão de emergência NHT04S

O colar de proteção contra obstrução do botão de emergência NHT04S inclui iluminação LED para facilitar sua identificação e operação em ambientes escuros – ou pode ser usado como status de funcionamento. O botão de emergência NHT04S oferece proteção adicional devido à chave de liberação.

Especificação Técnica

- Detente de travamento contra rotação e fácil remoção
- Indicador de posição (anel verde)
- Liberação rotativa do botão
- Chave de liberação

Blocos de contato compatíveis:

KE20SF – 2NF + proteção contra falhas*
KE21SF – 2 NF + 1 NA + proteção contra falhas*

*O sistema de proteção contra falhas detecta se os elementos de contato estão montados corretamente e desliga o circuito de segurança se um elemento de contato se soltar devido a influências externas.

Relés de segurança compatíveis:


470... eloFlex Mini
471... eloFlex
485 EP... eloProg

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Desenho técnico

IMAGE 1/1

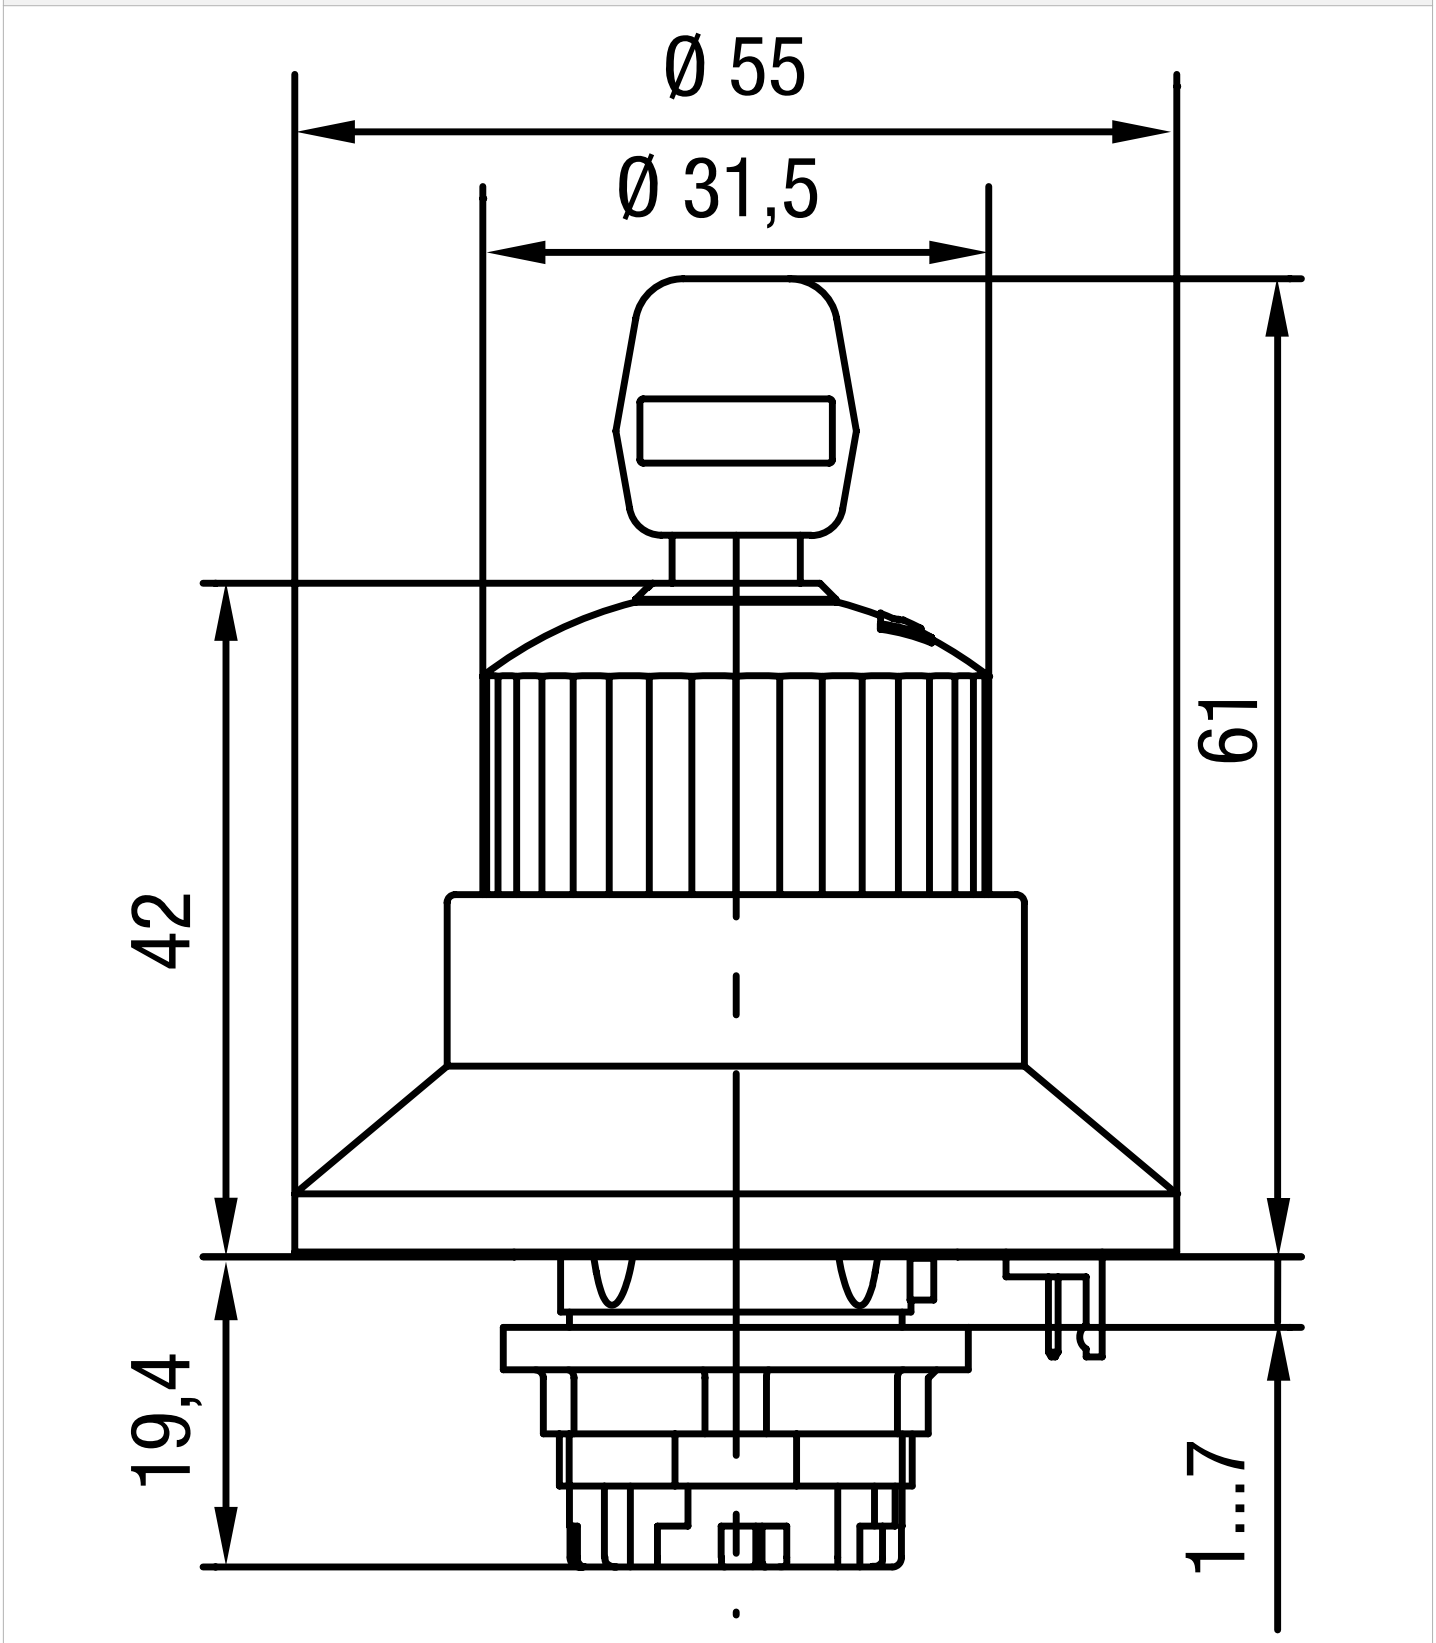

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Características do artigo

Attribute	NHT04S
Illumination	Yes
Unlocking device	Key release
Anti-obstruction protective collar	yes
Operation protective collar	no
Service life, mechanical (Cycles)	100000
Dimensions	Ø55 x 80,4 mm
Detent present	yes
Housing material	Plastic
Housing colour	Front bezel: yello; Mushroom head: red
Protection class	IP54 DIN EN 60529
Operating temperature min.	-30 °C
Max. operating temperature	55 °C
Min. storage temperature	-50 °C
Max. storage temperature	85 °C
Mounting type	Fastening nut
Installation opening	Ø22,3 mm Installation opening required for lighting connection
Installation	from above
Torque for nuts	2,2 N m
Installation depth	19.4 mm
Certified in accordance with	EN 60947-5-5 EN 60947-5-1 EN ISO 13850 UL 508 / CSA 22.2
CE label	yes
Hygienic approval	no